

RAPPORTO DI PROVA**94489 / 1**

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 26-06-08

Emissione rapporto: 26-06-08

Denominaz.campione: Kappax H70

3P PLAST S.R.L.
VIA BOSCHI, 10
35014 FONTANIVA (PD)
ITALY**Resistenza alla compressione - PTP Catas****Dimensioni di ingombro dell'elemento:**

750x750x700 mm

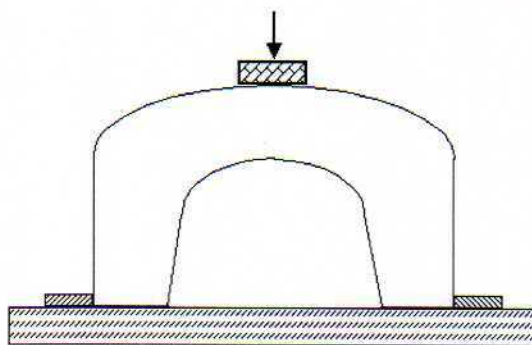
Modalità di prova:

Un carico concentrato è applicato al centro dell' elemento, tramite un appoggio circolare di Ø 200 mm.
La prova ha termina al raggiungimento di un carico di 1.500 N, così come indicato dal richiedente.

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron 5585

Velocità di prova: 0,3 mm/s

Prova con appoggi vincolati**Risultati della prova:**

Provetta n°	Carico applicato	Osservazioni
1	1.500	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Ing. Paolo TirelliIl Direttore
dott. Andrea Giayon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.